

*Деталь 1500*

Армирование:


Площади продольного армирования ЖБ пластин / Продольная арматура (As1X) (см<sup>2</sup>/м)



min=2.5 (477); max=23.59 (4167)

Расчет по РСН - СП 6301.3330.2018

Отметка Z=-3.8

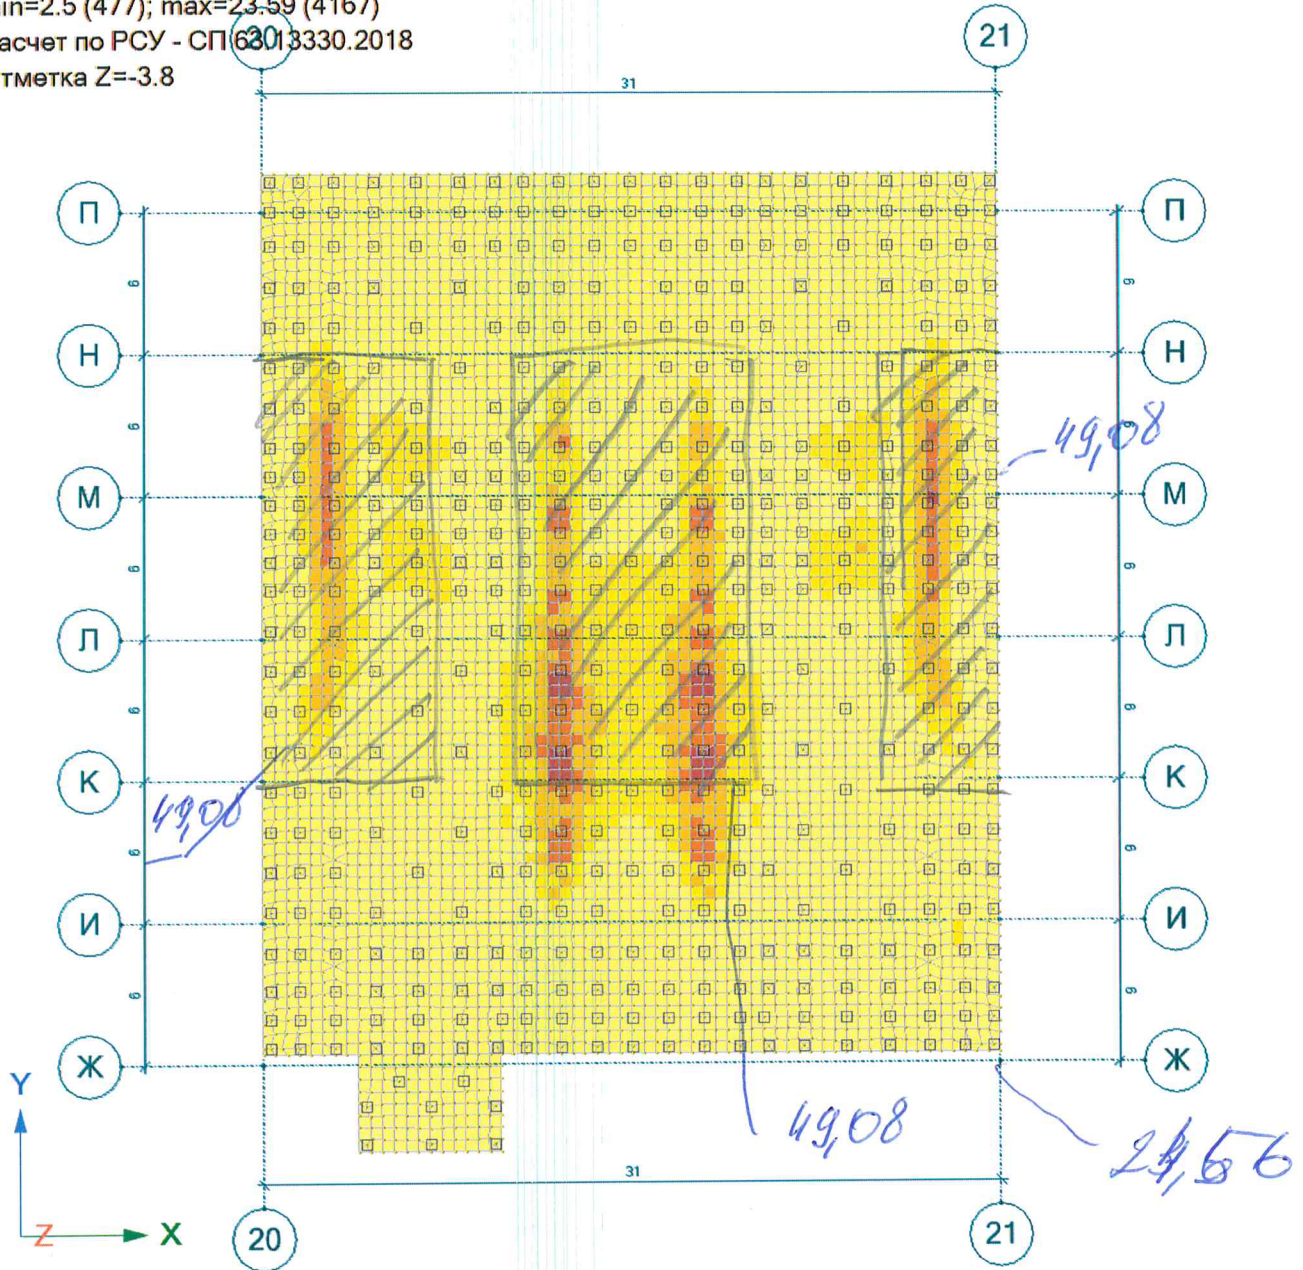

*ручн. н.р.р. по х*


Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

157.24-17-PP1

Фрагменты армирования нижнего по б.о. (по X).

Шкала армирования соответствует результатам выделенного фрагмента

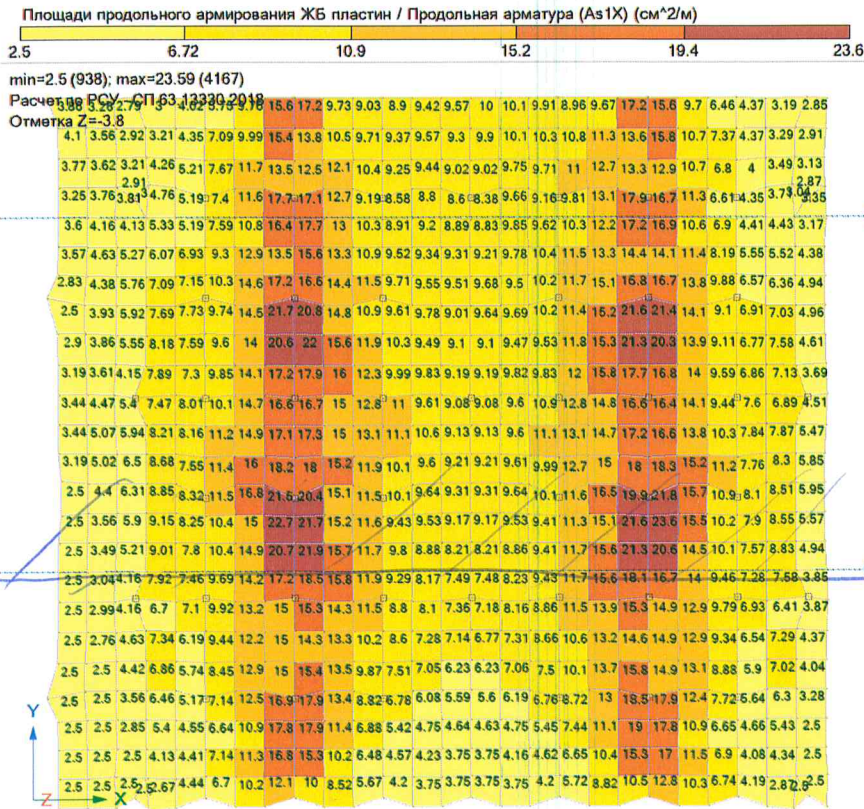

*зона ушка  
 Asφ = 49,08  
 AsTP = 23,6*

Значение требуемого армирования в зоне анкеровки 21,9см<sup>2</sup>, что не превышает фактического армирования d25 шаг 200мм 24,54см<sup>2</sup> – условие выполняется

*Армирование достаточное  
 каннеля по X*

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№


Площади продольного армирования ЖБ пластин / Продольная арматура (As3Y) (см<sup>2</sup>/м)



min=2.5 (477); max=28.79 (4167)

Расчет по РСУ - СП 63013330.2018

Отметка Z=-3.8

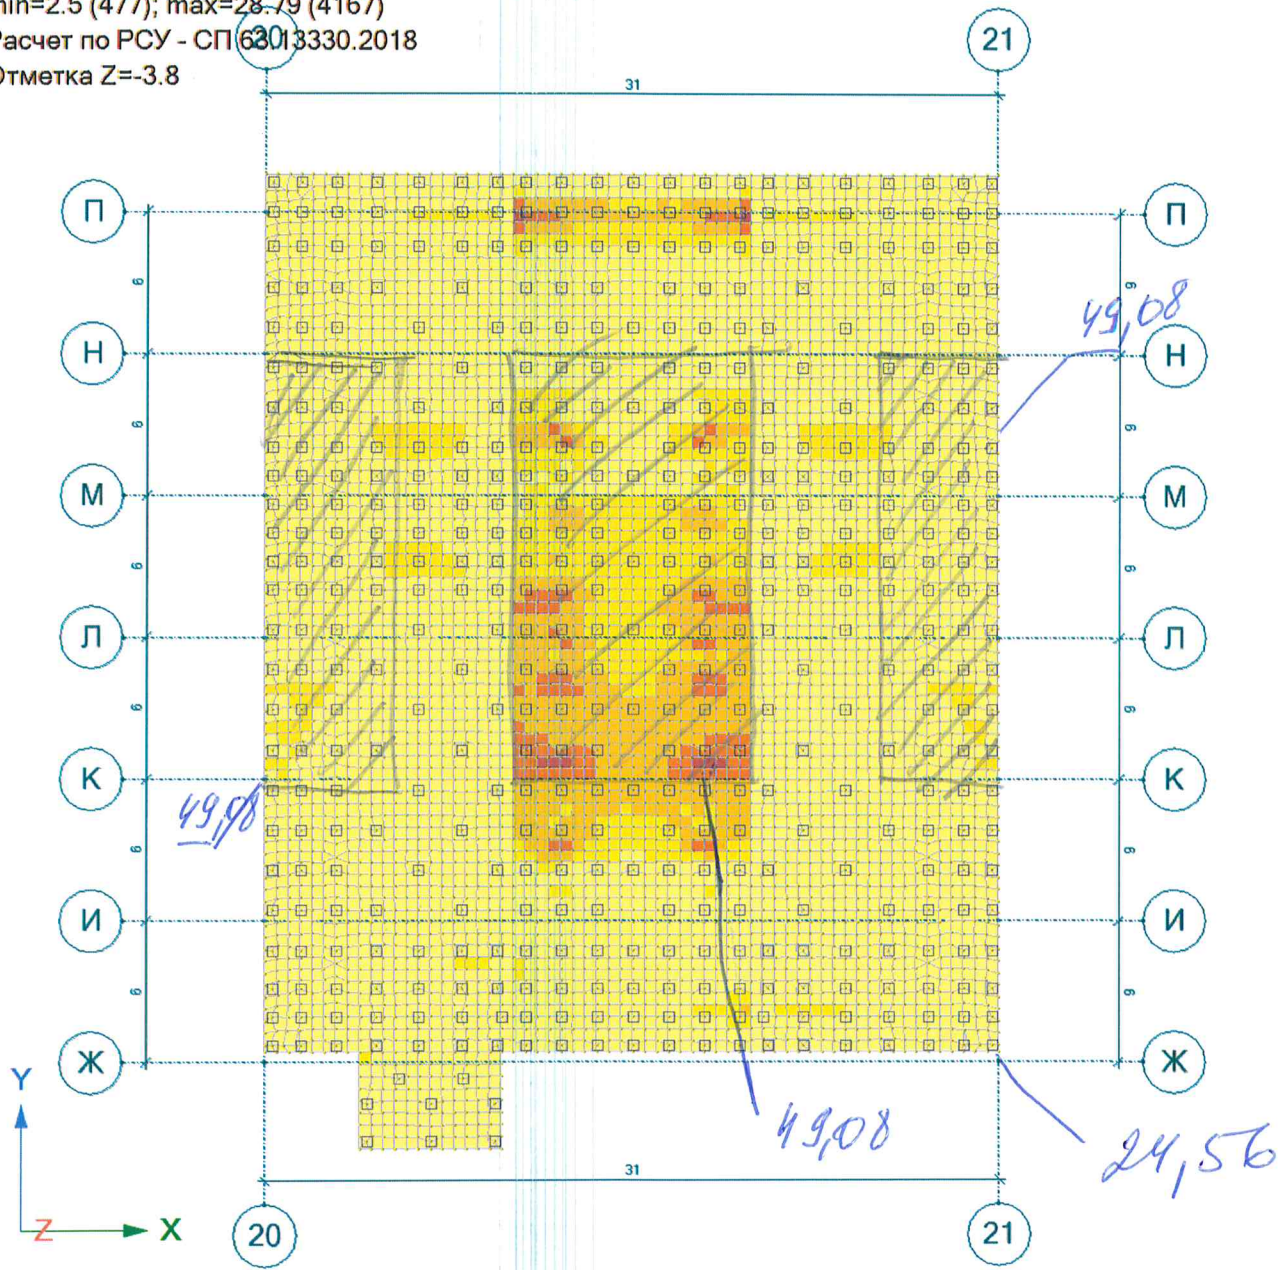

*ручная по y*


Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

157.24-17-PP1

Фрагменты армирования нижнего по ц.о. (по Y).

Шкала армирования соответствует результатам выделенного фрагмента

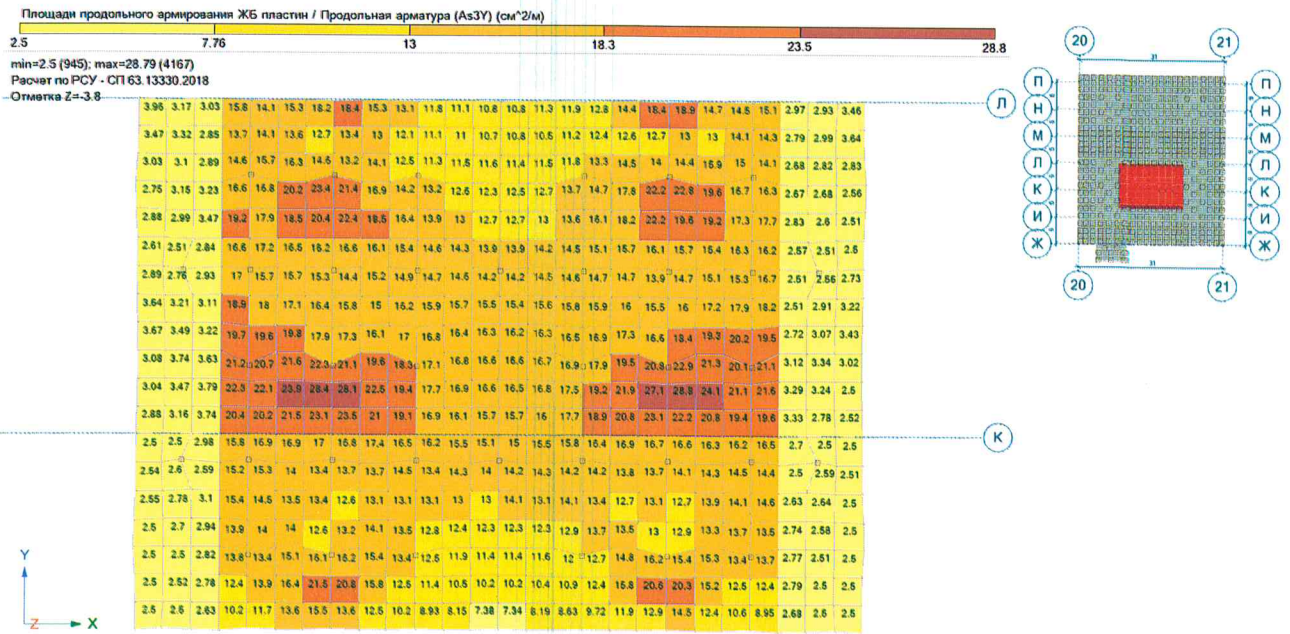


Значение требуемого армирования в зоне анкеровки 23,5см², что не превышает фактического армирования d25 шаг 200мм 24,54см² – условие выполняется

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№							157.24-17-PP1	Лист
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		70

Площади продольного армирования ЖБ пластин / Продольная арматура (As2X) (см<sup>2</sup>/м)



min=2.5 (476); max=15.15 (2705)  
 Расчет по РСН - СП 630.13330.2018  
 Отметка Z=-3.8

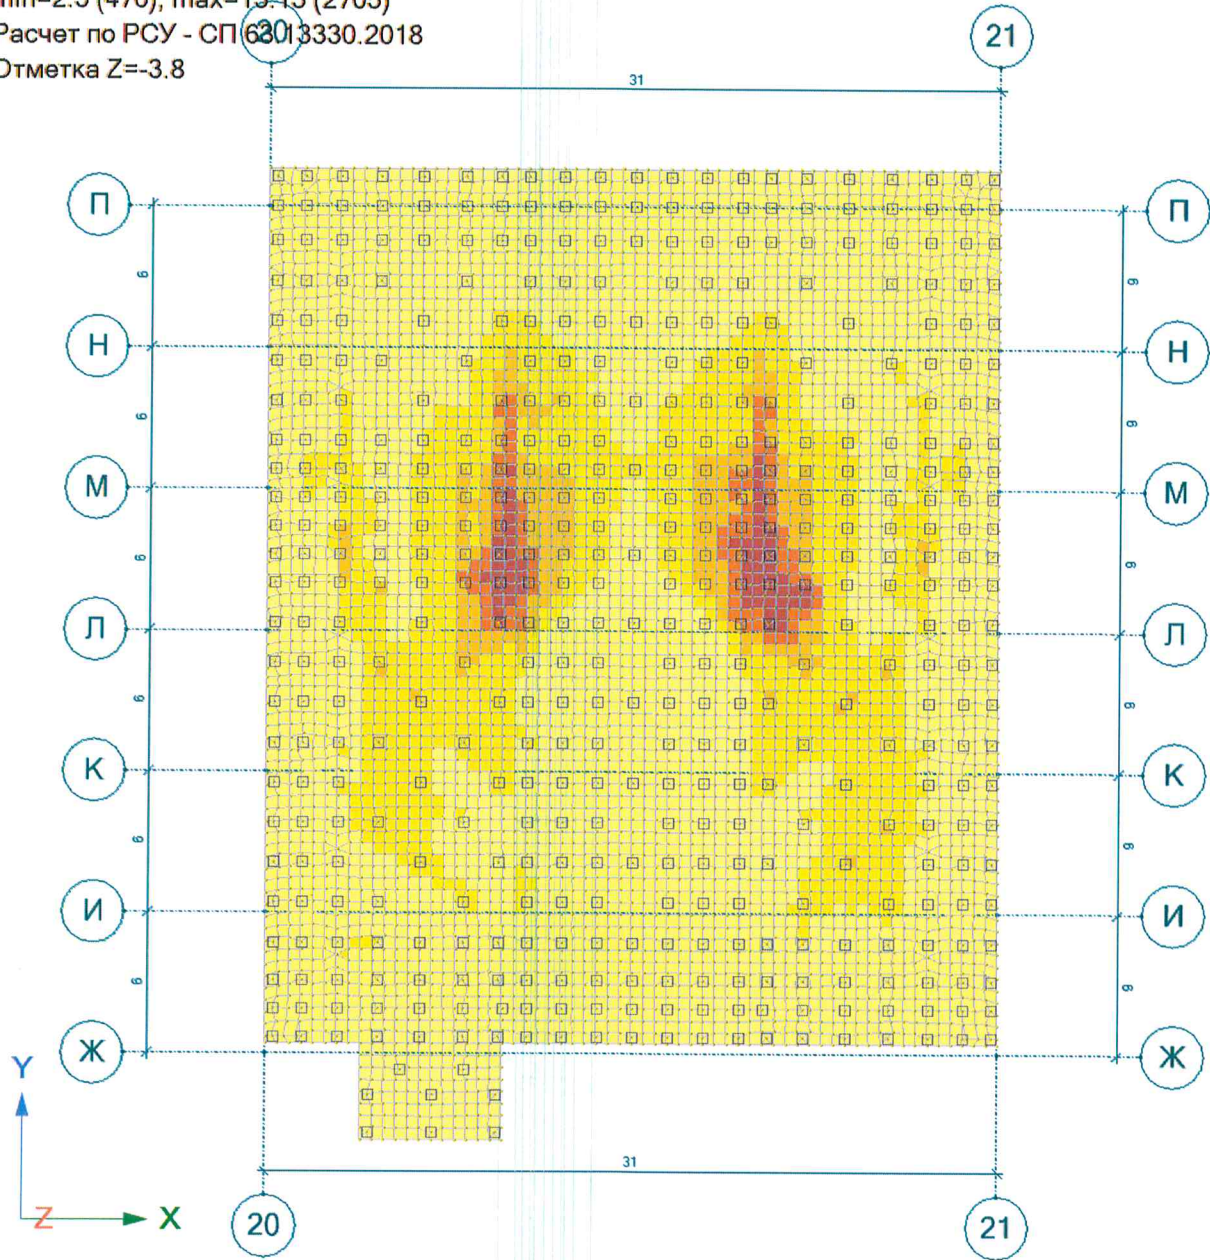

Значение требуемого армирования 15,1см<sup>2</sup>, что не превышает фактического армирования d25 шаг 200мм 24,54см<sup>2</sup> – условие выполняется

*верная*

*требуемая не превышает фактической*

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

157.24-17-PP1


Площади продольного армирования ЖБ пластин / Продольная арматура (As4Y) (см<sup>2</sup>/м)



min=2.5 (476); max=12.61 (4403)

Расчет по РСН - СП 63013330.2018

Отметка Z=-3.8

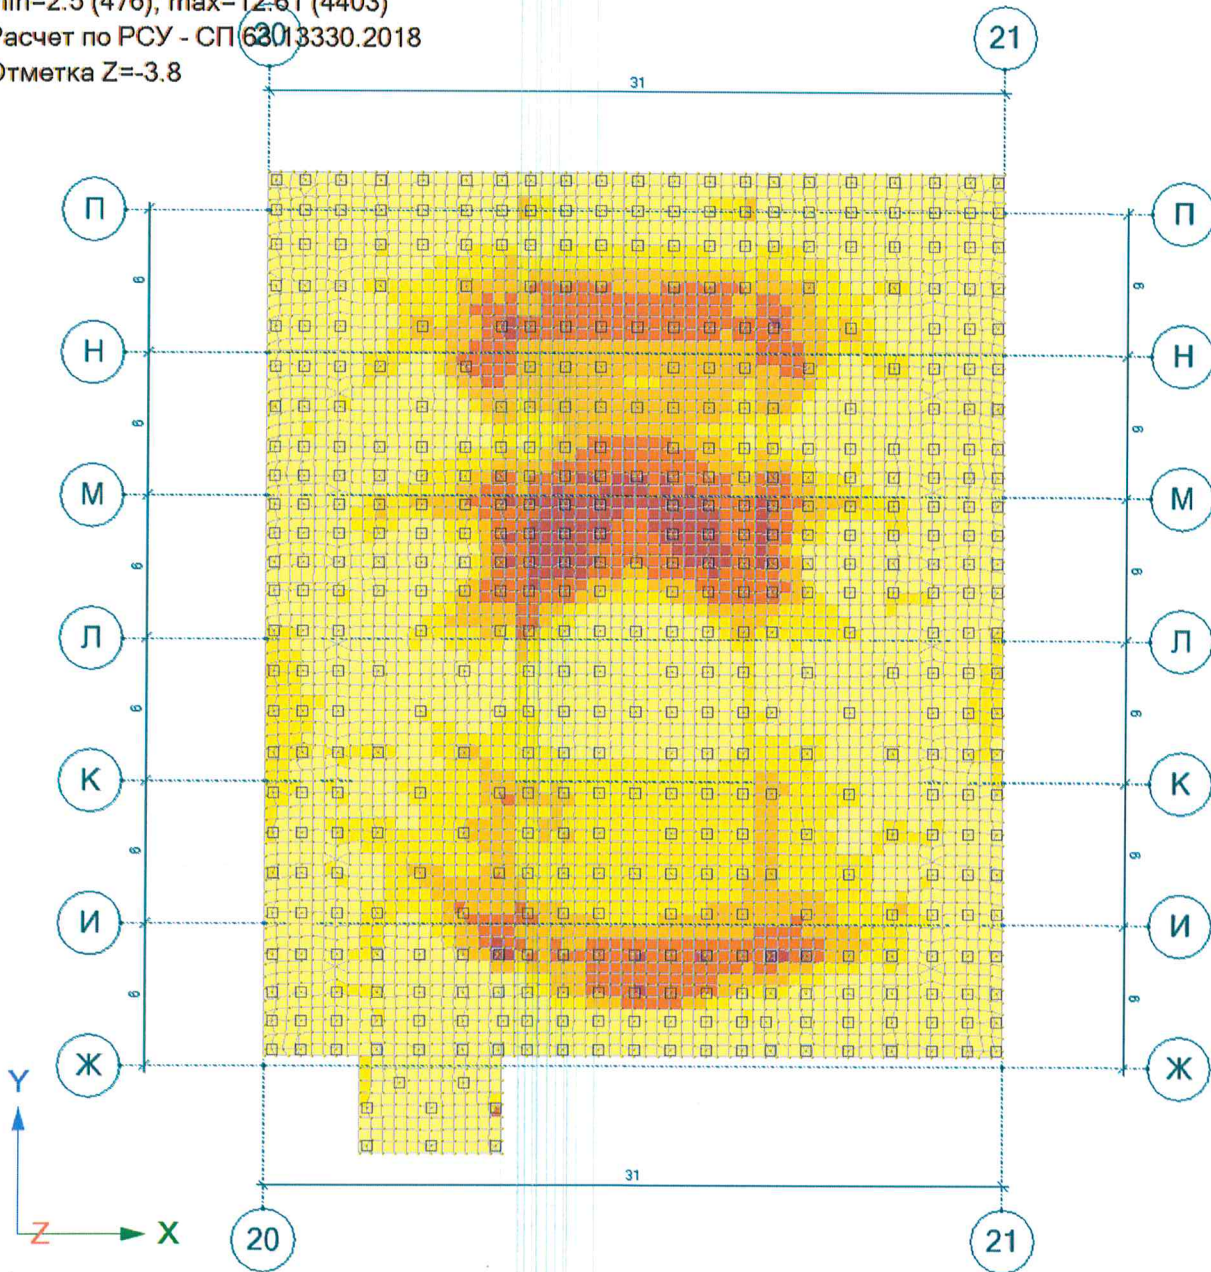

Значение требуемого армирования 12,6см<sup>2</sup>, что не превышает фактического армирования d25 шаг 200мм 24,54см<sup>2</sup> – условие выполняется

*верная +  
не превышает,  
это все!*

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

157.24-17-PP1